


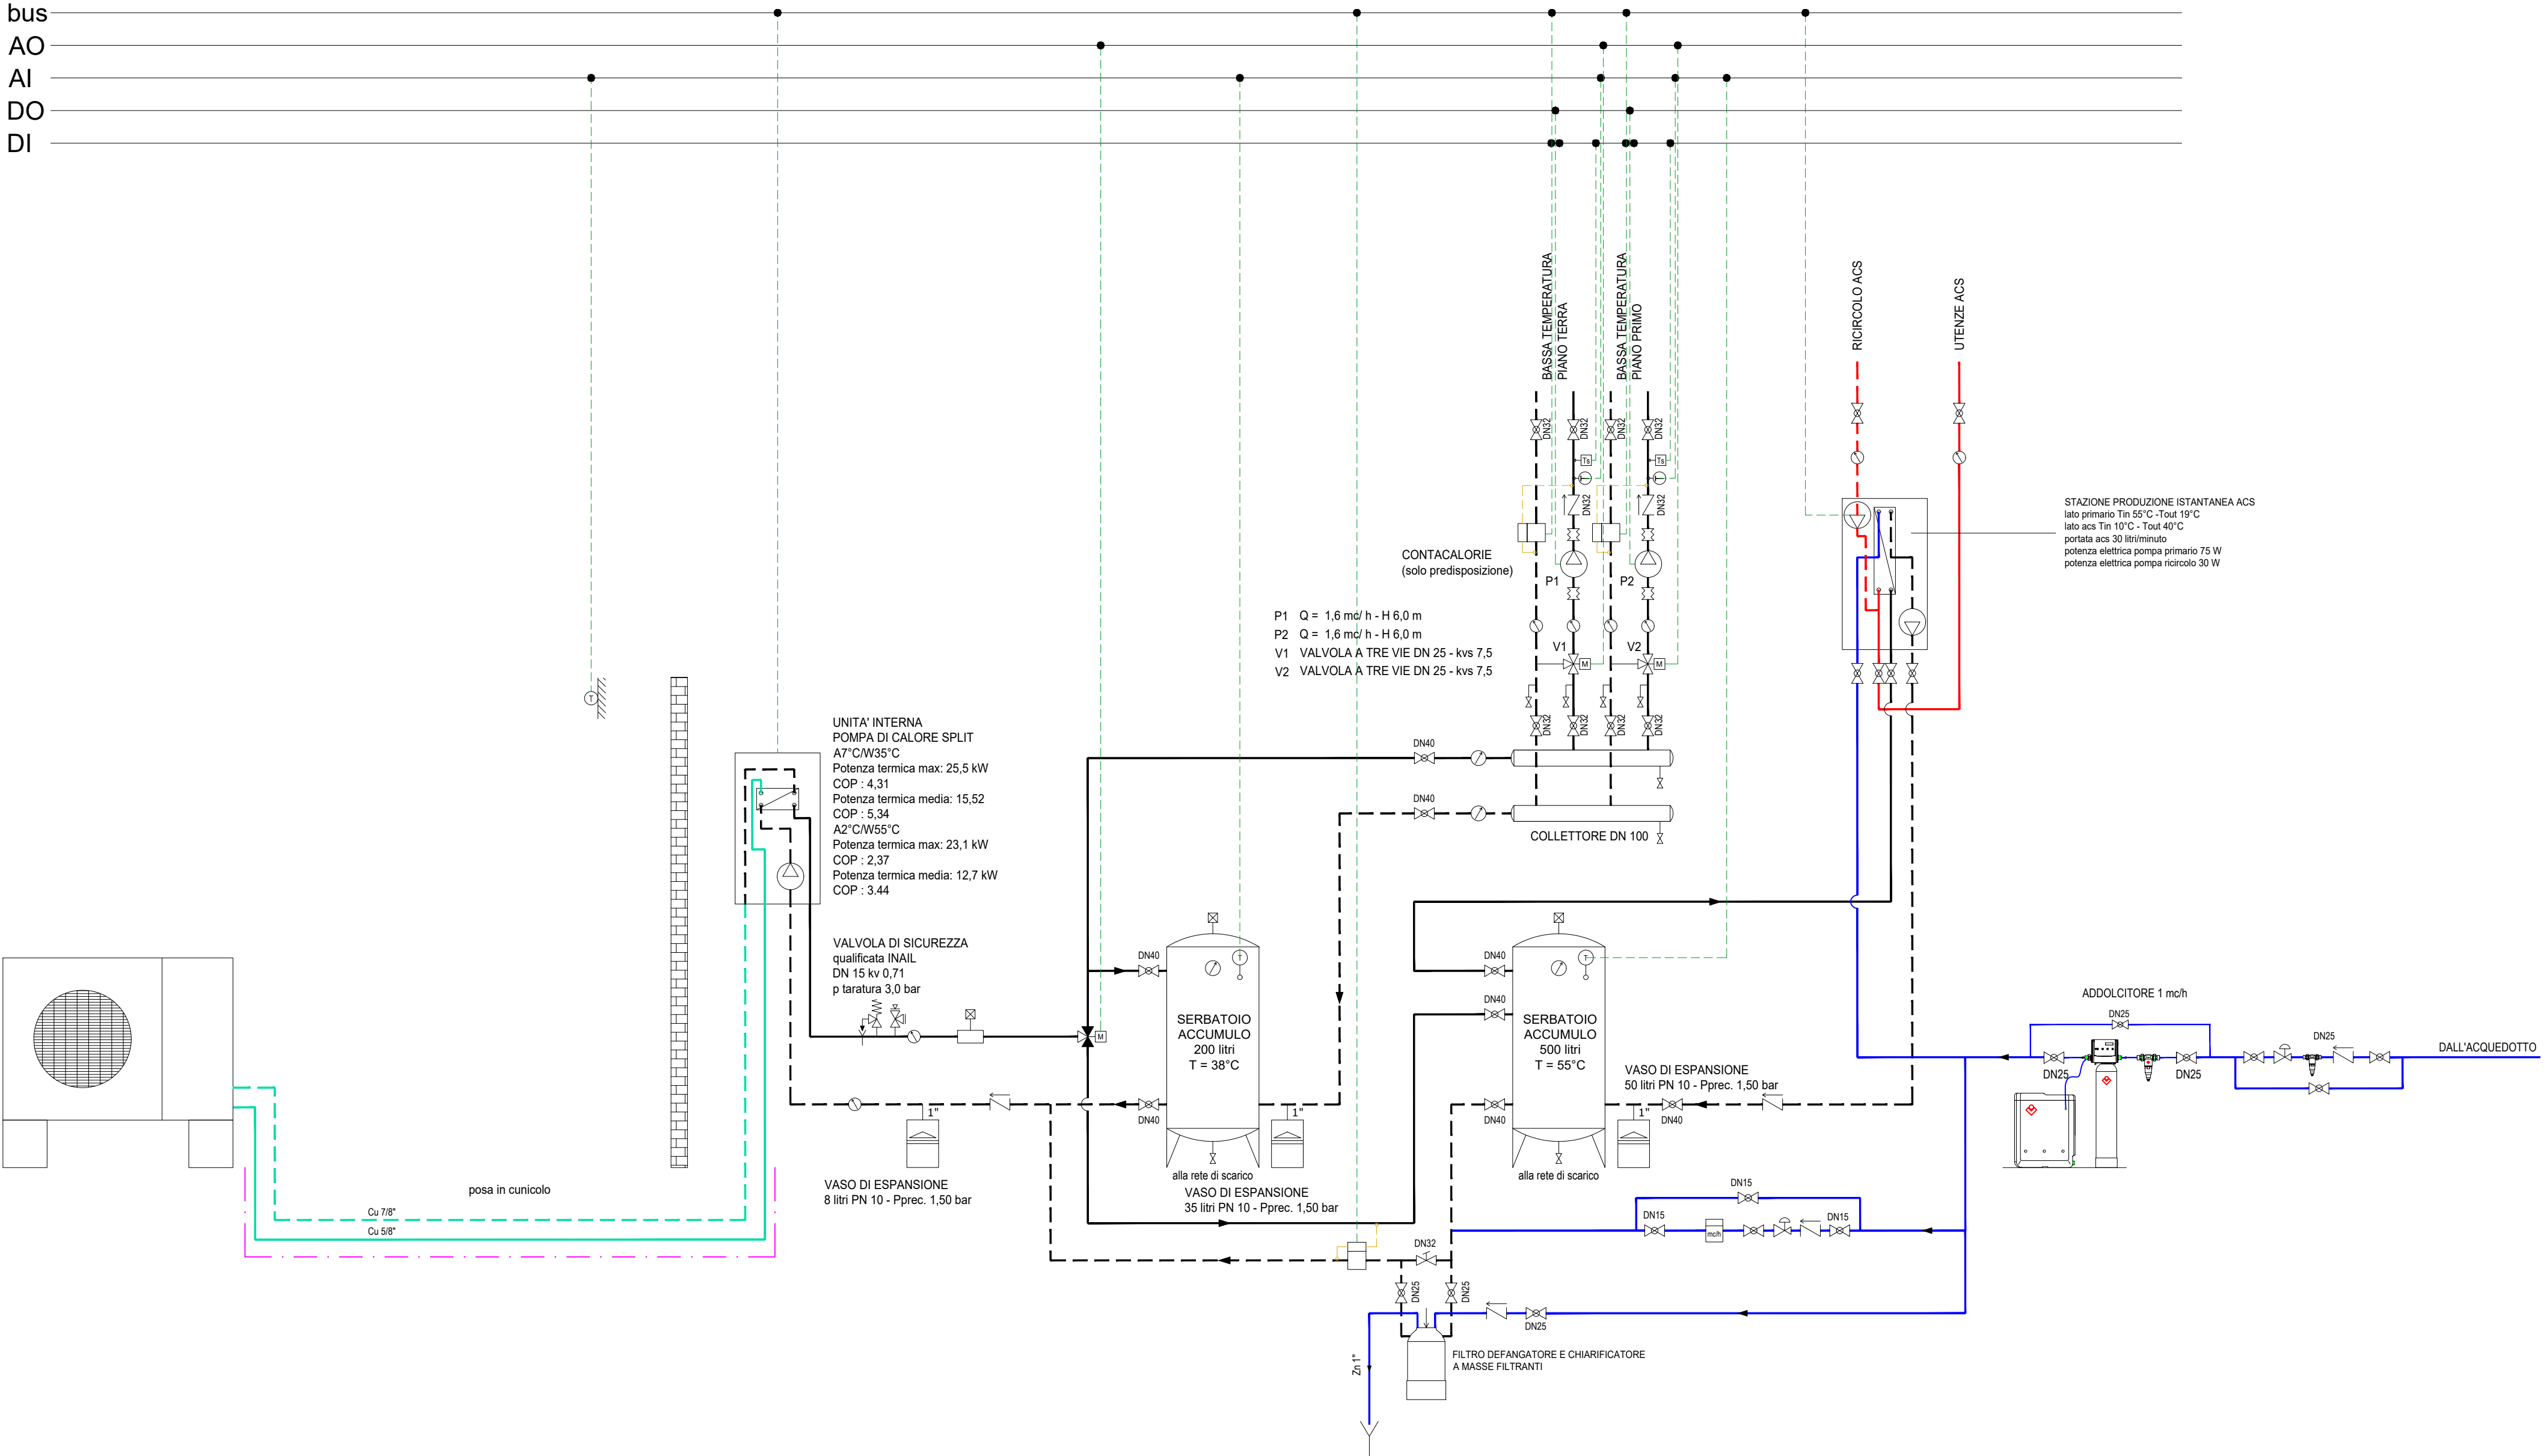

SPESSORE ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA FREDDA: (CONFORME D.P.R. 412/93 e s.m.i.)						
Coibentazione delle tubazioni di distribuzione dell'acqua con elastomero espanso di conduttività termica = 0,034 W/m°C e barriera anticondensa Spessori minimi in mm						
Posizione delle tubazioni	Diametro est. della tubazione in mm					
	<20	20+39	40+59	60+79	80+99	>=100
Per tubazioni correnti in ambienti non riscaldati o all'esterno						
Per tubazioni correnti entro strutture interne in ambienti riscaldati						
SPESSORE ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA CALDA: (CONFORME D.P.R. 412/93 e s.m.i.)						
Coibentazione delle tubazioni di distribuzione dell'acqua calda con elastomero espanso di conduttività termica = 0,034 W/m°C a 40°C Spessori minimi in mm						
Posizione delle tubazioni	Diametro est. della tubazione in mm					
	<20	20+39	40+59	60+79	80+99	>=100
Tubazioni correnti in ambienti non riscaldati o all'esterno						
Montanti verticali correnti entro strutture all'interno dell'involucro riscaldato						
Tubazioni correnti entro strutture interne in ambienti riscaldati						
*= prevedere isolamento in lana di roccia, spessore 50 mm						

LEGENDA SIMBOLI					
	VALVOLA A SFERA		POZZETTO PORTA SONDA		VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA
	SONDA DI TEMPERATURA		TERMOMETRO A IMMERSIONE		RIDUTTORE/STABILIZZATORE DI PRESSIONE
	MANOMETRO CON FLANGIA DI PROVA		TERMOSTATO DI SICUREZZA		VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA
	VALVOLA DI SICUREZZA		TERMOSTATO		SONDA ESTERNA
	ELETTROCIRCOLATORE		PRESSOSTATO		FILTRO DI SICUREZZA
	VALVOLA A TRE VIE MOTORIZZATA		SONDA AMBIENTE		DEFANGATORE
	VALVOLA DI TARATURA		GIUNTO ELASTICO ANTIVIBRANTE		FILTRO A Y

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

COMUNE DI TESERO

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Lavori di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di Tesero

UF1

FASE PROGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO

CATEGORIA:

IMPIANTI

TITOLO TAVOLA:

CENTRO FISI - SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA, SOTTOSTAZIONE E U.T.A.

C. SIP:	C. SOC:	SCALA:	FASE PROGETTO:	TIPO ELAB.:	CATEGORIA:	PARTI D'OPERA:	N° PROGR.	REVISIONE:
E-90/000	5360	/	D	T	335	UF1B	303	

PROGETTO ARCHITETTONICO:	PROGETTO STRUTTURE e ANTINCENDIO:	Visto 1 IL DIRIGENTE:
arch. Marco GIOVANAZZI	ing. Marco SONTACCHI	ing. Marco GELMINI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:	PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:	Visto 1 IL DIRETTORE DELL'UFFICIO:
ing. Renato COSER	ing. Giovanni BETTI	arch. Silvano TOMASELLI
		IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:
		ing. Gabriele DEVIGILI

CSP:	RELAZIONE GEOLOGICA:	RELAZIONE ACUSTICA:
ing. Piero MATTIOLI	geol. Mirko DEMOZZI	ing. Matteo AGOSTINI

NOME FILE: 5360-DT335 -302.dwg

DATA REDAZIONE: LUGLIO 2022