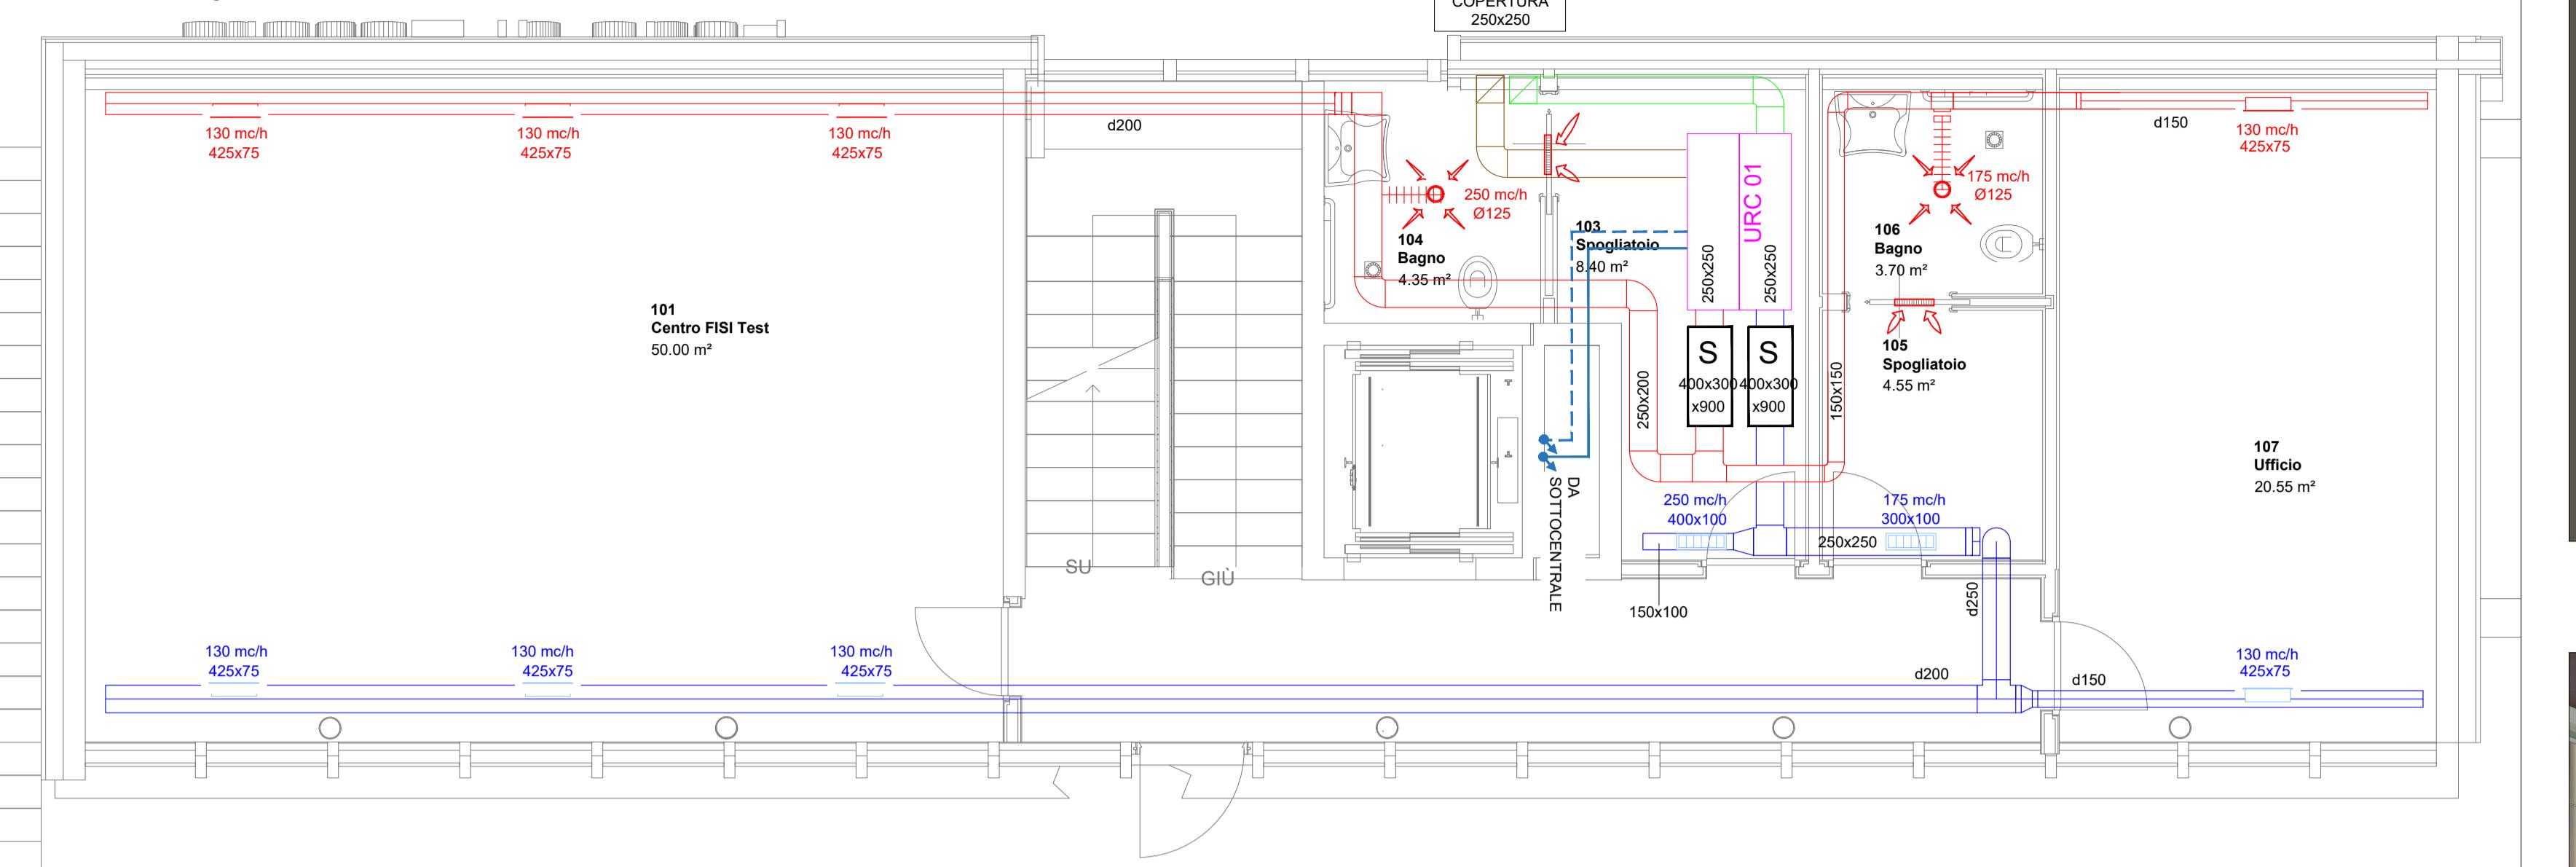


PIANTA PIANO TERRA

scala 1 : 50


VISTA 3D - PIANO TERRA

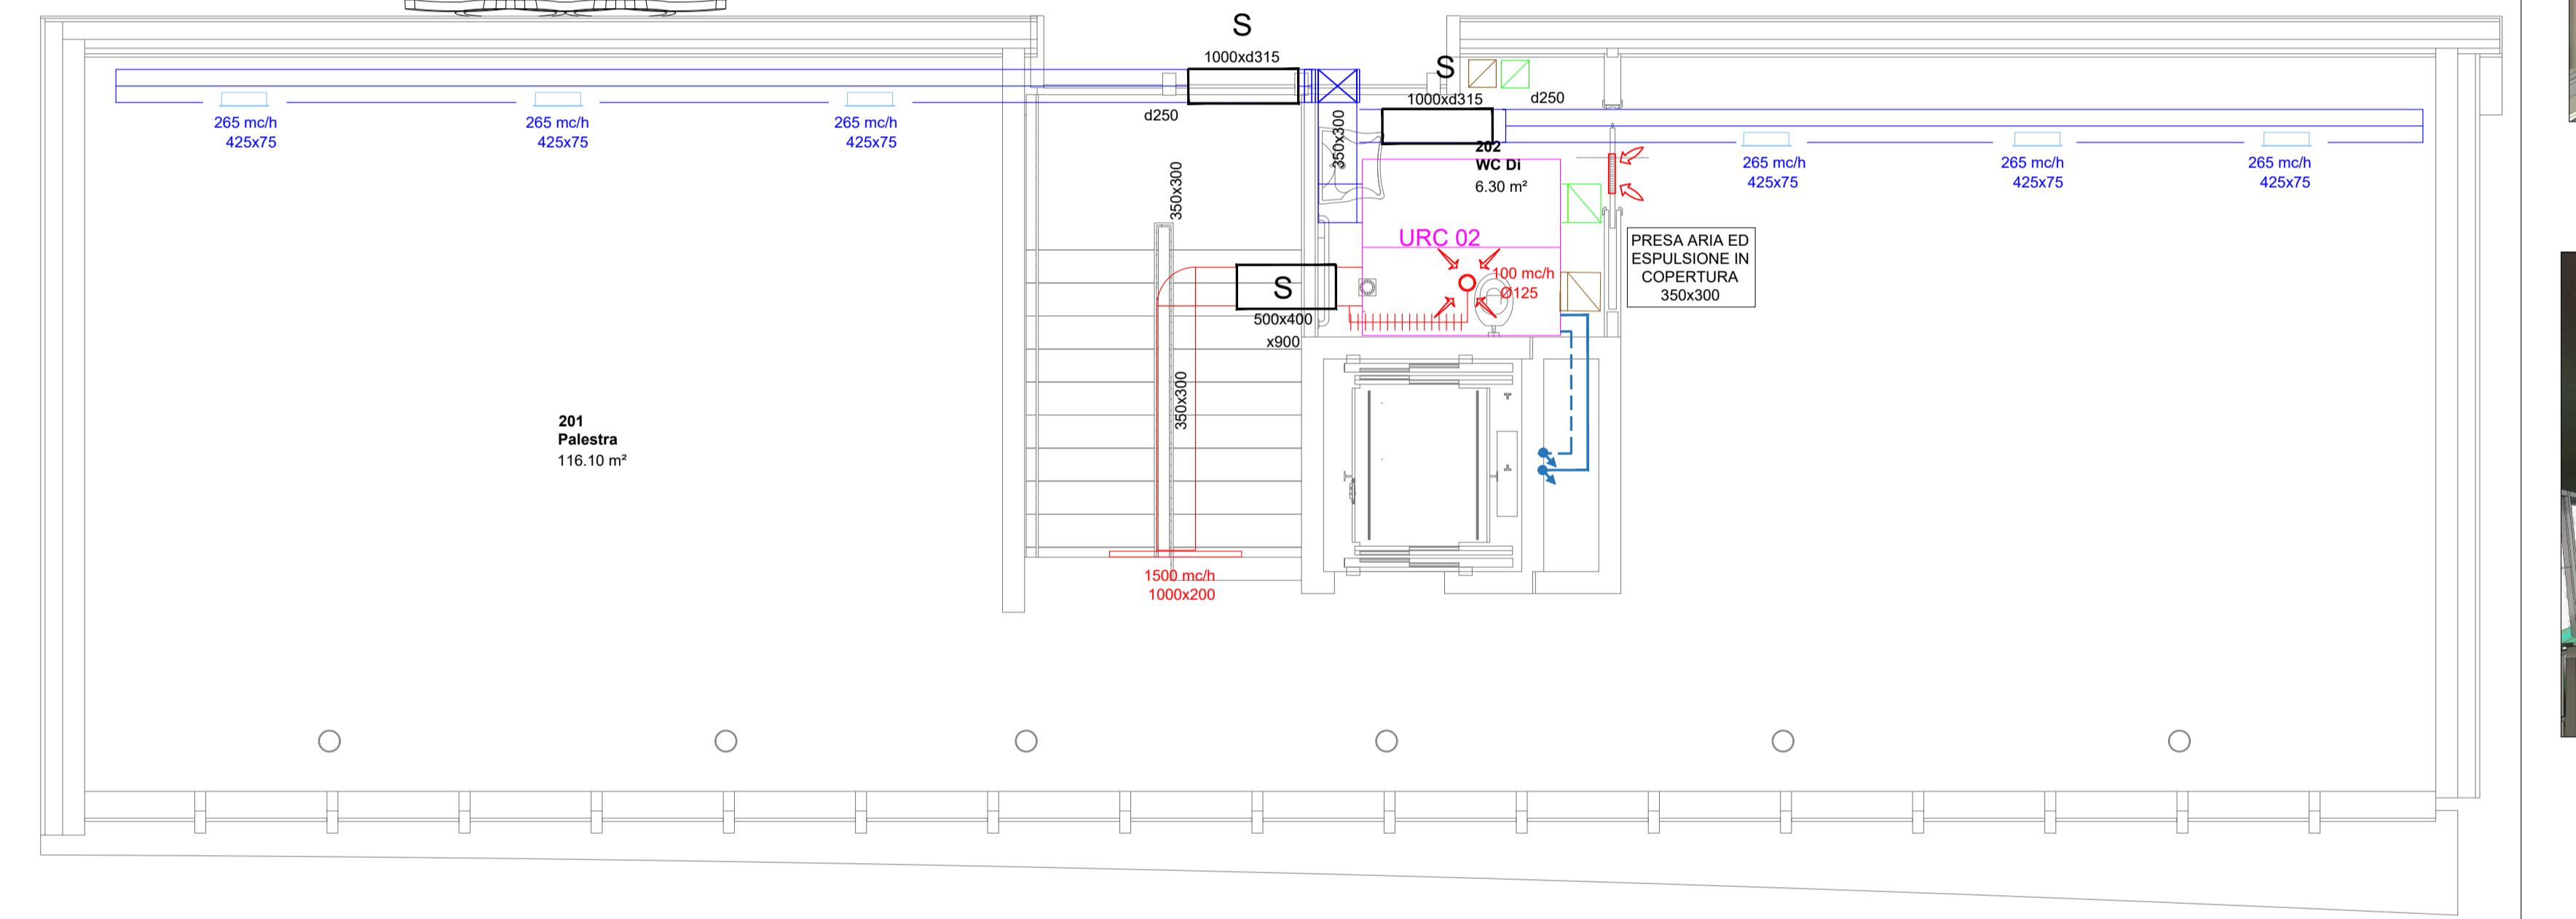
LEGENDA TRATTAMENTO ARIA:

SIMBOLO	DESCRIZIONE
Blue line	CANALE DI MANDATA ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATO
Blue double line	CANALE CIRCOLARE DI MANDATA ARIA IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA
Red line	CANALE DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATO
Red double line	CANALE CIRCOLARE DI RIPRESA ARIA IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA
Dashed red line	CONDOTTO FLESSIBILE DI RIPRESA ARIA
Orange line	CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA IN LAMIERA ZINCATA
Green line	CANALE DI ESPULSIONE ARIA IN LAMIERA ZINCATA
Red circle with arrow	BOCCHETTA DI ESTRAZIONE - d125
Red arrow	GRIGLIA DI TRANSIT - dimensioni 400x200 mm
Pink box	URC 01
Pink box	URC 02
Blue dashed line	TUBAZIONE IN MULTISTRATO DISTRIBUZIONE VMC - MS 40/33
Black square	SILENZIATORE CANALI

VISTA 3D - PIANO PRIMO

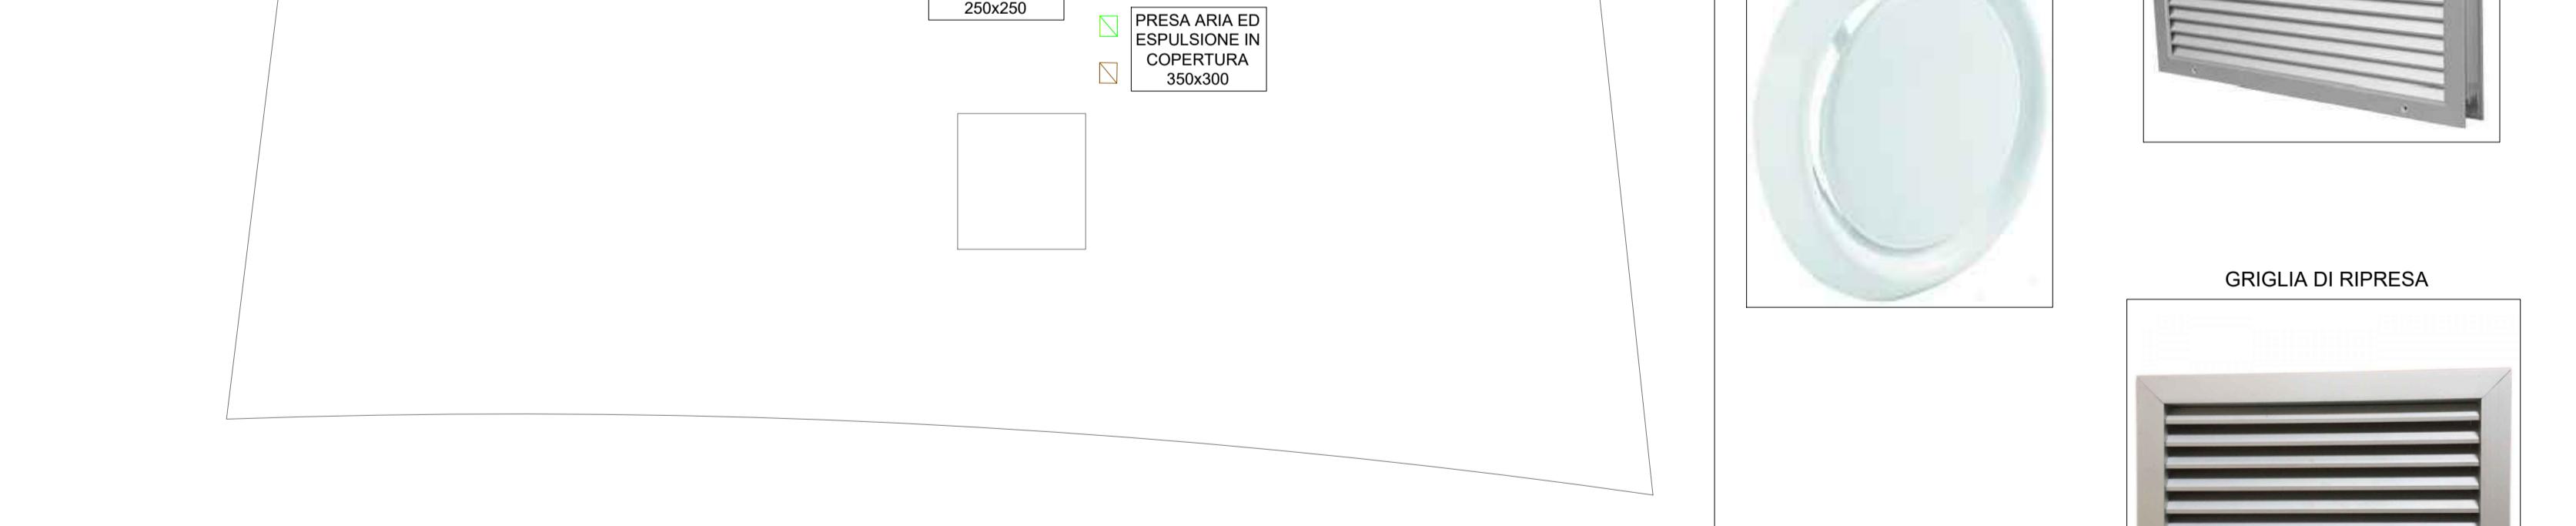
PIANTA PIANO PRIMO

scala 1 : 50

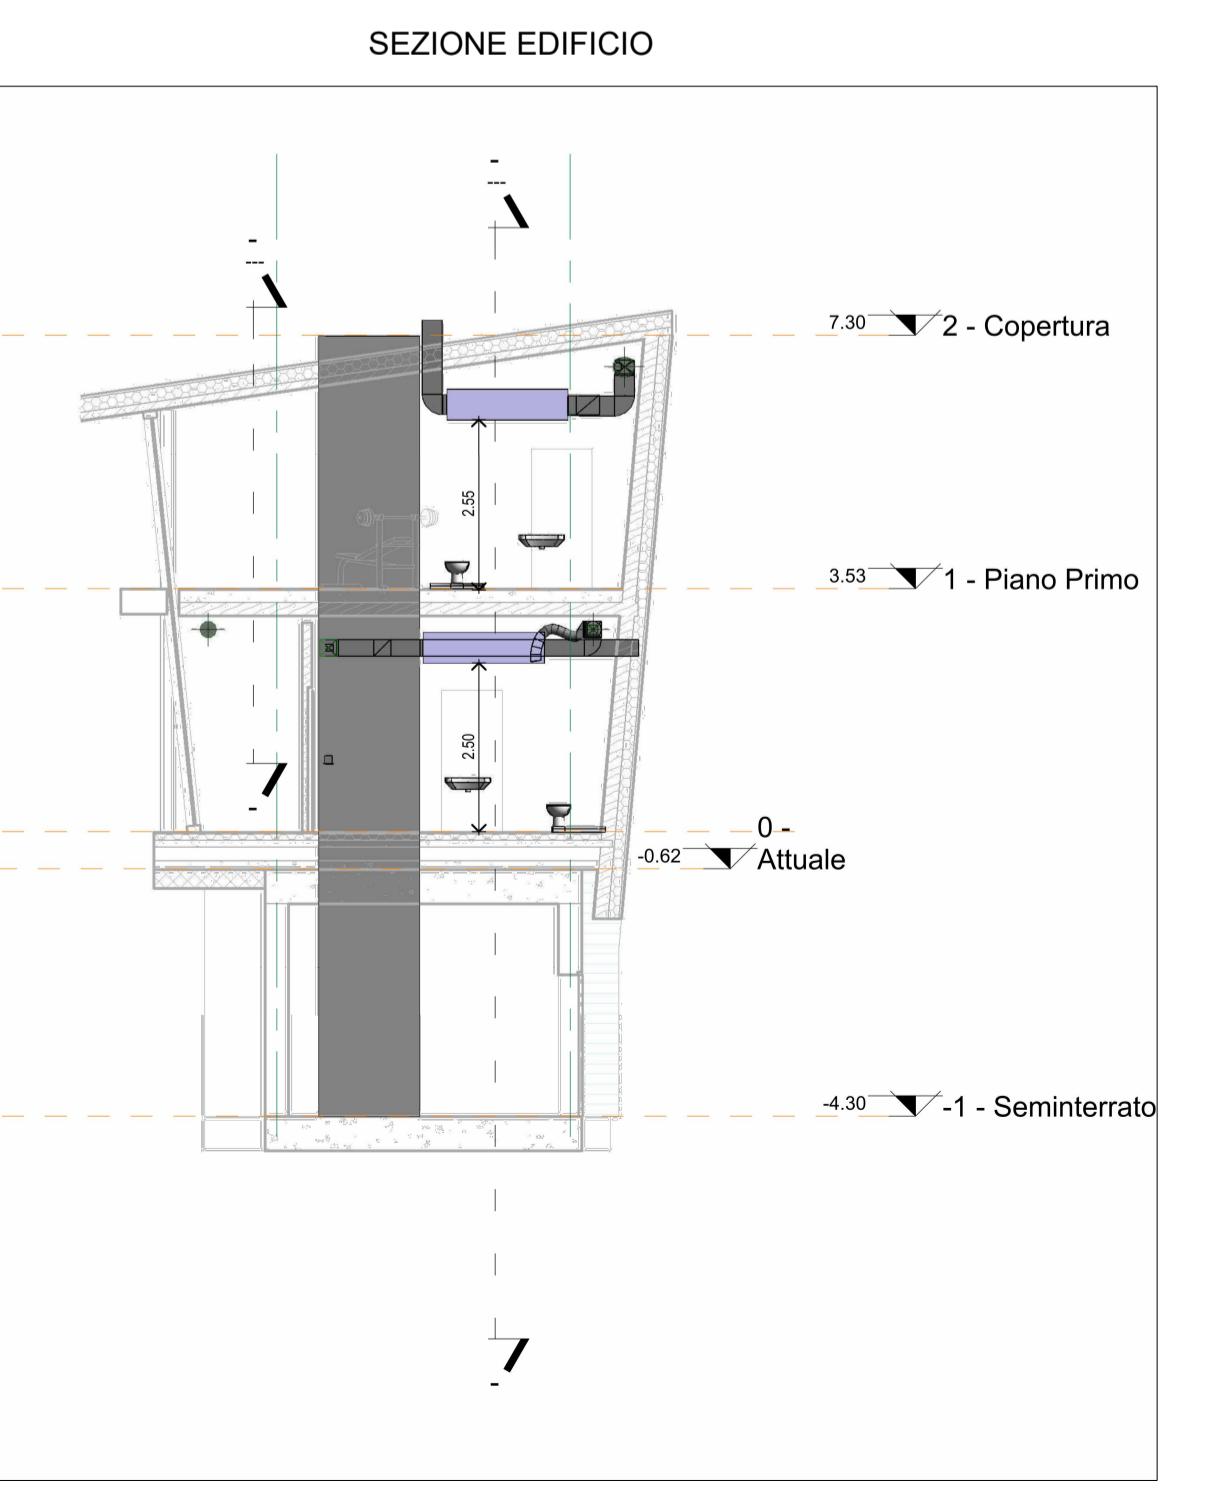
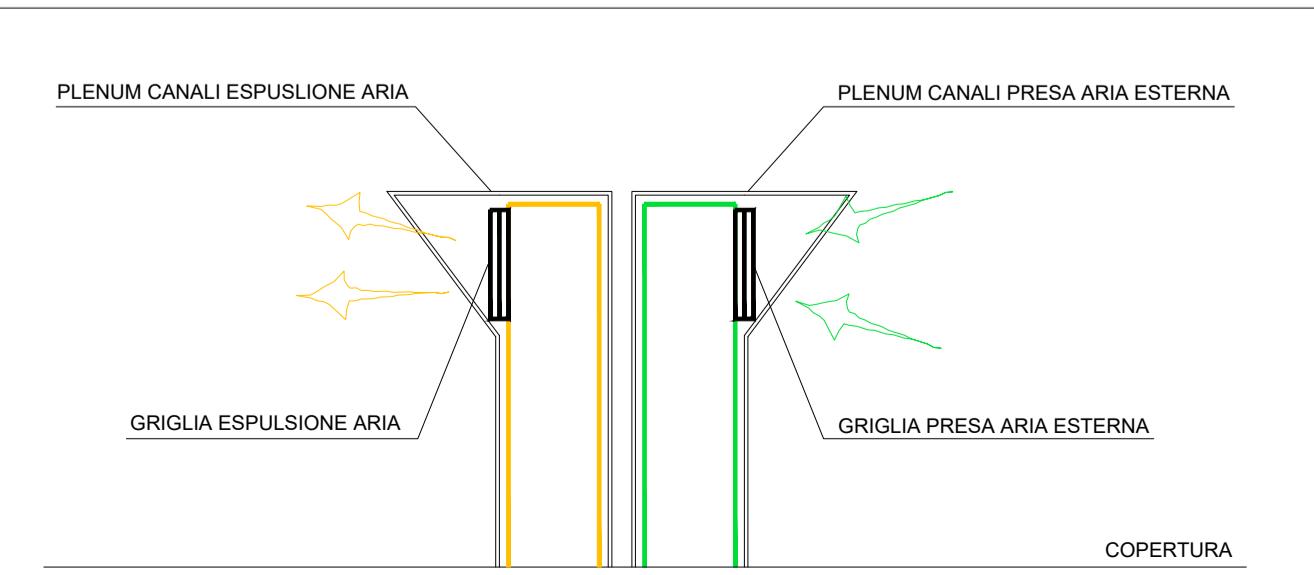

VISTA 3D - PIANO PRIMO

PIANTA COPERTURA

scala 1 : 100


NOTE ESECUTIVE:

- NB1: In fase esecutiva e prima dell'inizio dei lavori, definire con la Direzione Lavori, la configurazione, le altezze e la disposizione di tutte le apparecchiature al fine dell'eliminazione delle Barriere Architettoniche.
- NB2: Eventuali varianti devono essere approvate dalla Direzione Lavori.
- NB3: L'impresa dovrà verificare prima dell'esecuzione dei lavori le interferenze con altri impianti (impianto elettrico) e con le opere civili.
- NB4: Prima dell'esecuzione delle distinte lavorazioni, procedere alla verifica della corrispondenza della situazione rappresentata alla situazione esistente in cantiere.
- IN OGNI CASO INTERPELLARE LA DIREZIONE LAVORI A VERIFICA ESEGUITA.
- Nello specifico, verificare sempre le quote e le misure sul posto e comunicare tempestivamente eventuali difformità alla Direzione Lavori.
- Responsabilità e danni per esecuzioni o forniture errate, saranno a carico dell'esecutore o del fornitore.
- NB5: Tutti i passaggi che attraversano struttura REI dovranno essere compartimentati con manicotti, schiume sigillanti e quanto altro necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte.
- NB6: Tutti i passaggi e le foronmetrie impiantistiche dovranno essere studiati attraverso l'esecuzione di particolari costruttivi atti a verificare la compatibilità strutturale e architettonica.


DETTAGLIO TIPO COMIGNOLI IN COPERTURA


 **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF1B

PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA:

TITOLO TAVOLA:

CENTRO FISI
PIANTE IMPIANTO AEREAULICO

C. SIP:	C. SOC:	SCALA:	FASE PROGETTO:	TIPO ELAB.:	CATEGORIA:	PARTE D'OPERA:	N° PROGR.:	REVISIONE:
E-90/000	5360	1:50	E	T	335	UF1B	302	

PROGETTO ARCHITETTONICO:
arch. Marco GIOVANAZZI

 PROGETTO STRUTTURE e ANTINCENDIO:
ing. Marco SONTACCHI

Visto I IL DIRIGENTE:
ing. Marco GELMINI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:
ing. Renato COSER

 PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:
ing. Giovanni BETTI

Visto I IL DIRETTORE DELL'UFFICIO:
arch. Silvano TOMASELLI

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:
ing. Gabriele DEVIGILI

RELACIONE GEOLOGICA:
geol. Mirko DEMOZZI

RELACIONE ACUSTICA:
ing. Matteo AGOSTINI

NOME FILE : 5360-ET335 -302.dwg

DATA REDAZIONE: APRILE 2023